





Skylė gręžiama plokščių sujungimo vietose, skylės skersmuo turi atitikti spraustuk otipą - 10 arba 8mm. Reikia stebėti, kad gręžimo gylis atitiktų spraustuko (smeigės - nuopamatu.lt) ilgį.

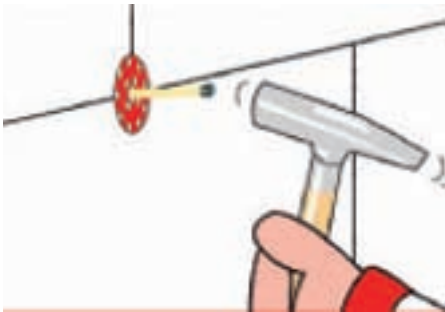


Spraustukai įkalami į išgręžtas skyles. Kalant plastikines vinis reikia stebėti, kad vinis nenulūžtų, spraustuką su nulūžusiu vinimi tada reikia pakeisti. Kitaip spraustukas neturės gero sukibimo su pagrindu.

{loadposition content_468x60}

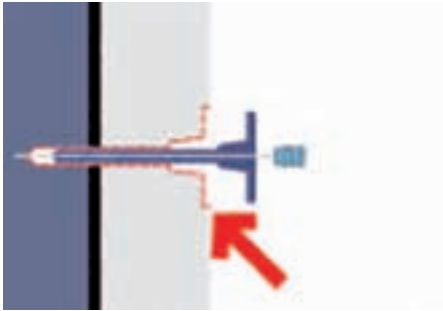


Spraustukus reikia instaliuoti taip, kad jo apvadėlis būtų sulygintas su šiltinimo medžiaga, t. y. kad jis neišsikištų. Rekomenduotina po sprautukų įkalimo / įsukimo patikrinti paviršiaus lygumą. Ką tik klijuotų plokščių atveju yra pavojus, kad sprautukas iki jo įkalimo buvusį lygų paviršių padarys nelygiu.

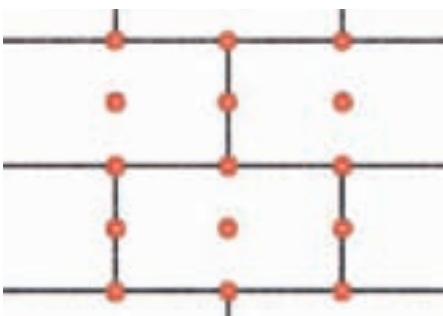

Spraustukų tankumas paviršiuje būna:

a) paviršiaus tvirtinimo sprautukais iki 22 m aukštyje;

b) kampinės zonos paviršiaus tvirtinimo spraustukais iki 8 m aukštyje atveju.

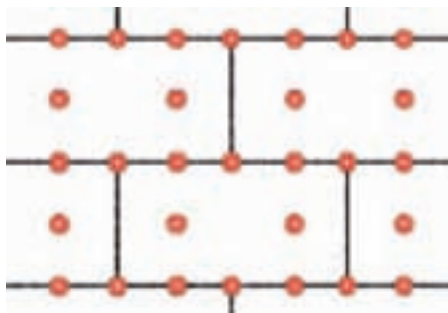

Spraustukų tankumas paviršiuje kampinėje zonoje iki 8-22 m aukštyje atveju.

Kampinės zonos nustatymo instrukcija

Fasado paviršiaus plotis	8 m	8-12 m	Per 12 m
--------------------------	-----	--------	----------

Kampinė zona	1 m	1,5 m	2 m
--------------	-----	-------	-----



mira

Panašūs straipsniai:{loadposition related_articles}